




WYSOKOŚĆ 140 mm

VKN5-14/30/Lk (L/P)

« KOD ZAMÓWIENIA

WYMIARY	JEDNOSTKA [mm]
Wysokość kanału (H)	140
Szerokość podstawy kanału (B)	300
Szerokość górna kanału	324
Długość kanału (Lk)	800÷2700
PRZYŁĄCZA	RODZAJ
Króćce przyłączeniowe	GW ¾" półrubunek
Strona podłączenia	Lewa (L) standard, Prawa (P) opcja
AKCESORIA DODATKOWE	RODZAJ
Kratka H=18 mm	zwijana / wzdłużna / modułowa
Obramowanie	L lub F

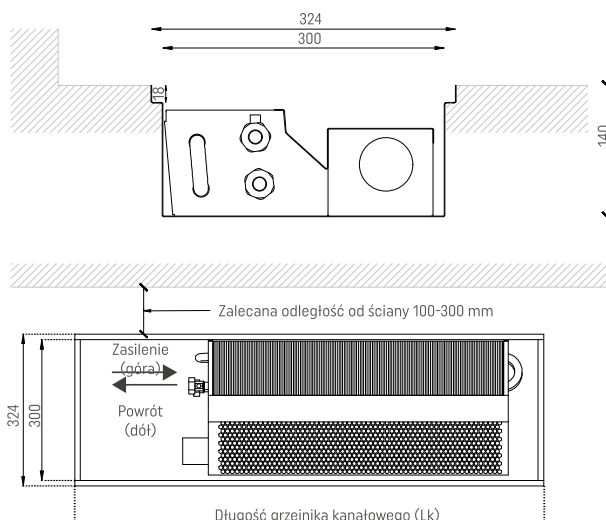

Długość kanału	Tryb pracy	Moc cieplna dla t_z/t_p °C			Pobór mocy elektrycznej wentylatorów	Natężenie prądu wentylatorów	Ilość silników wentylatora
		55/45 °C	45/50 °C	35/30 °C			
Lk [mm]	[-]	Φ [W]			P [W]	I [A]	[-]
800	Min	420	312	170	0,8	0,03	1
	Med	758	563	306	1,7	0,07	
	Max	1078	800	435	4,1	0,17	
1000	Min	599	444	242	1,2	0,05	1
	Med	1081	802	436	2,7	0,11	
	Max	1536	1140	620	6,0	0,25	
1250	Min	850	631	343	1,5	0,06	1
	Med	1535	1139	619	3,2	0,13	
	Max	2180	1618	880	8,0	0,33	
1550	Min	1019	757	411	2,0	0,08	2
	Med	1840	1365	742	4,4	0,18	
	Max	2613	1940	1055	10,1	0,42	
1750	Min	1198	889	483	2,4	0,10	2
	Med	2162	1605	873	5,3	0,22	
	Max	3072	2280	1239	12,0	0,50	
2000	Min	1449	1075	585	2,7	0,11	2
	Med	2616	1941	1056	5,8	0,24	
	Max	3716	2758	1499	14,0	0,58	
2250	Min	1700	1262	686	2,9	0,12	2
	Med	3069	2278	1239	6,3	0,26	
	Max	4360	3235	1759	15,9	0,66	
2500	Min	1797	1333	725	3,6	0,15	3
	Med	3244	2407	1309	8,0	0,33	
	Max	4607	3419	1859	18,0	0,75	
2750	Min	2048	1520	826	3,9	0,16	3
	Med	3697	2744	1492	8,4	0,35	
	Max	5252	3898	2119	20,0	0,83	

- Normatywne moce cieplne [W] wg EN-16430 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu $\theta_i = 20^\circ\text{C}$.
- Napięcie sterujące dla poszczególnych trybów pracy: Min – 2 V, Med – 4 V, Max – 6 V
- Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max przeznaczone do ciągłej pracy wykorzystywane do szybkiego dogrzewania pomieszczeń.




WYSOKOŚĆ 180 mm

VKN5-18/30/Lk (L/P)

« KOD ZAMÓWIENIA

WYMIARY	JEDNOSTKA [mm]
Wysokość kanału (H)	180
Szerokość podstawy kanału (B)	300
Szerokość górna kanału	324
Długość kanału (Lk)	800÷2700
PRZYŁĄCZA	RODZAJ
Króćce przyłączeniowe	GW ¾" półśrubunek
Strona podłączenia	Lewa (L) standard, Prawa (P) opcja
AKCESORIA DODATKOWE	RODZAJ
Kratka H=18 mm	zwijana / wzdłużna / modułowa
Obramowanie	L lub F

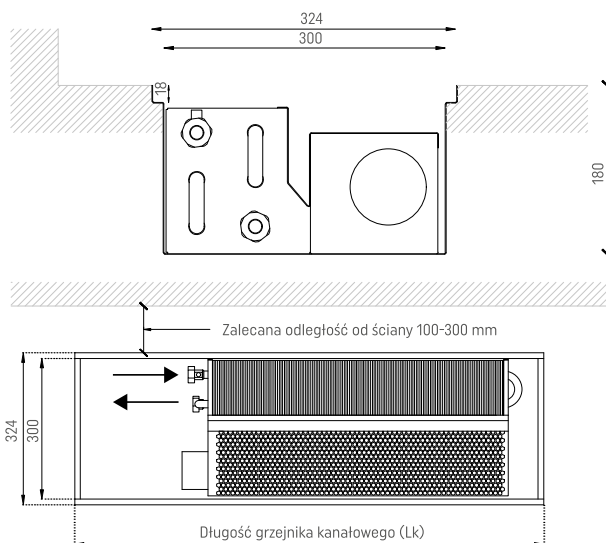

Długość kanału	Tryb pracy	NISKIE PARAMETRY			Pobór mocy elektrycznej wentylatorów	Natężenie prądu wentylatorów	Ilość silników wentylatora
		Moc cieplna dla t _z /t _p °C					
		55/45 °C	45/50 °C Φ [W]	35/30 °C			
Lk [mm]	[-]				P [W]	I [A]	[-]
800	Min	816	608	334	2,0	0,08	1
	Med	1492	1112	611	3,9	0,16	
	Max	2013	1501	825	7,5	0,31	
1000	Min	1149	857	471	2,2	0,09	1
	Med	2102	1567	861	4,4	0,18	
	Max	2837	2116	1162	8,9	0,37	
1250	Min	1594	1189	653	2,7	0,11	1
	Med	2915	2174	1194	6,5	0,27	
	Max	3935	2935	1612	14,4	0,60	
1550	Min	1964	1465	805	4,1	0,17	2
	Med	3593	2680	1472	8,2	0,34	
	Max	4850	3617	1987	16,4	0,68	
1750	Min	2298	1714	941	4,4	0,18	2
	Med	4203	3135	1722	8,7	0,36	
	Max	5674	4232	2324	17,8	0,74	
2000	Min	2743	2045	1123	4,8	0,20	2
	Med	5017	3742	2055	10,8	0,45	
	Max	6772	5051	2774	23,3	0,97	
2250	Min	3187	2377	1305	5,3	0,22	2
	Med	5830	4348	2388	13,0	0,54	
	Max	7871	5870	3224	28,8	1,20	
2500	Min	3447	2570	1412	6,3	0,26	3
	Med	6305	4702	2582	14,2	0,59	
	Max	8511	6347	3486	30,5	1,27	
2750	Min	3891	2902	1594	7,0	0,29	3
	Med	7119	5309	2916	15,2	0,63	
	Max	9610	7167	3936	32,2	1,34	

- Normatywne moce cieplne [W] wg EN-16430 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu $\theta_i = 20^\circ\text{C}$.
- Napięcie sterujące dla poszczególnych trybów pracy: Min – 2 V, Med – 4 V, Max – 6 V,
- Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max przeznaczone do ciągłej pracy wykorzystywane do szybkiego dogrzewania pomieszczeń.